


POK®

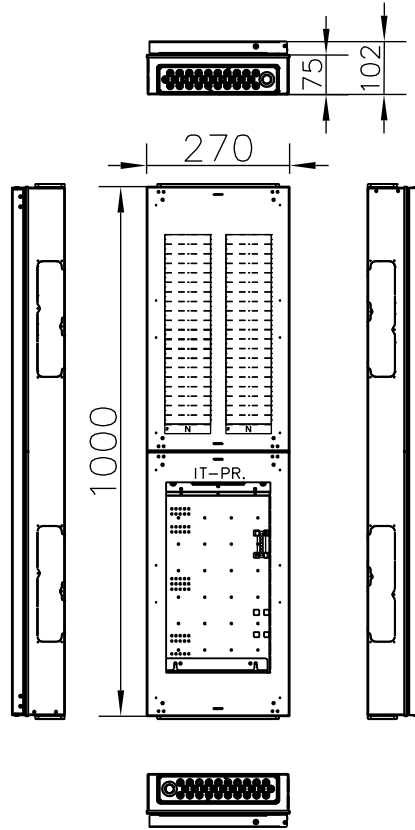

KESKUKSEN IT-TILA 0,12m2

HUOM!


Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviliitoksien kireys on tarkistettava.

Ryhmäkeskus data pinta FE RKS1000P_40


- RKS500P + IT
- Pinta-asenteinen
- 40 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9016
- Kotelon pohja avoin
- Ovi varustettu magneeteilla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat
- Toimitukseen valittavissa RJ-Paneeli
 - PG00001670 12xLexCom(17*18)
 - PG00001667 14xKeystone(15*19,5)

Lisävarusteet: www.pok.fi


- Lisävarusteena saatavilla:
 - PG00001682 Taustalevy RKS1000

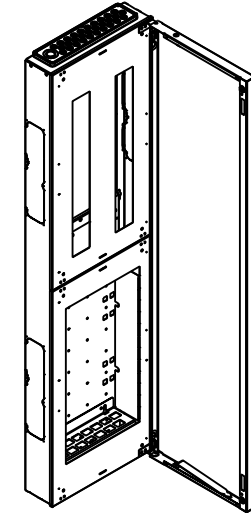

Multislim läpivientilaippa vaihtoehdot:



- 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
- 13kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille




- 1kpl 32mm, 6-28mm kaapelille
- 30kpl 20mm, 6-13mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name RKS1000P_40	
I _{nA} ?	A	I _{ew} <5 kA	Code R10283
IP 20C		I _{pk} <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B		U _{imp} 4 kV	ID

Kohde	Suunn. /11.11.20	Keskustunnus	Tilausnumero R10283_RKS1000
Tilaaaja	Tark.	Piirustusnumero	
	Lehti 1/2	SÄH	

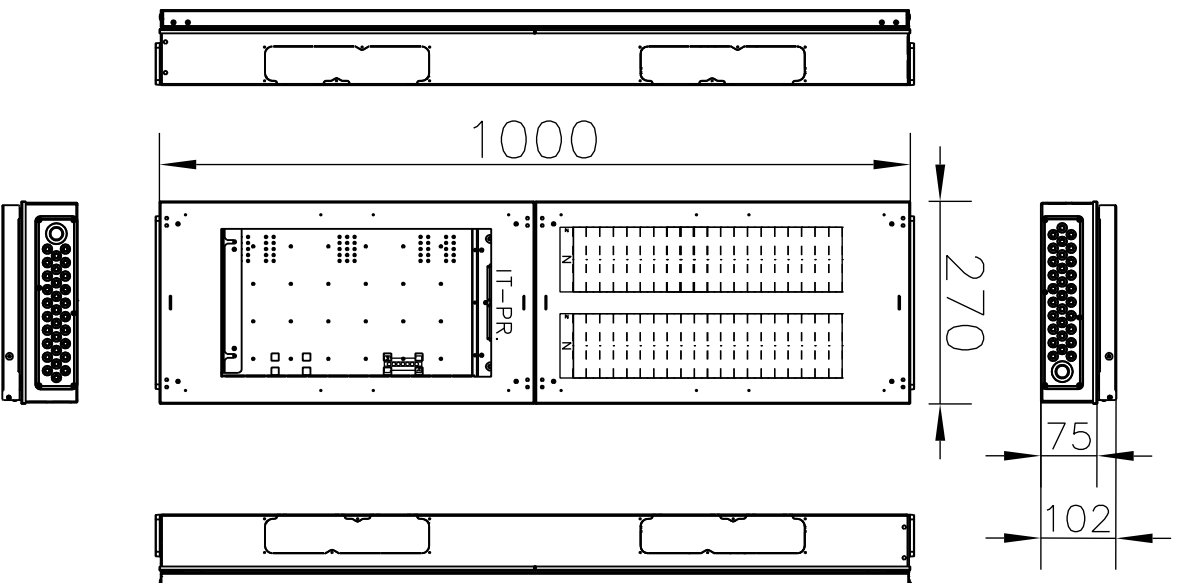

KESKUKSEN IT-TILA 0,12m²

HUOMI:
 Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuviiliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värinälle, ja siitä syystä ruuviiliitosten kireys on tarkistettava.

POK Group PRODUCTS www.pok.fi		Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKS1000P_40	Sign
lnA ?	A	lew <5 kA		Code R10283	
IP 20C		lpr <7,5kA		Type POKM	PG
EMC A ja B		Uimp 4 kV		ID	